


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PEHD



dle(ČSN EN 805/Z1) - DOPORUČENÁ NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD < 0,4 m	OD mezi 0,4 a 1,0 m	OD větší než 1,0 m
B > 75° nebo pažený výkop	OD + 0,7 m	OD + 0,8 m	OD + 0,9 m
60° < B > 75°	OD + 0,6 m	OD + 0,6 m	OD + 0,7 m
B < 60°	OD + 0,5 m	OD + 0,5 m	OD + 0,6 m

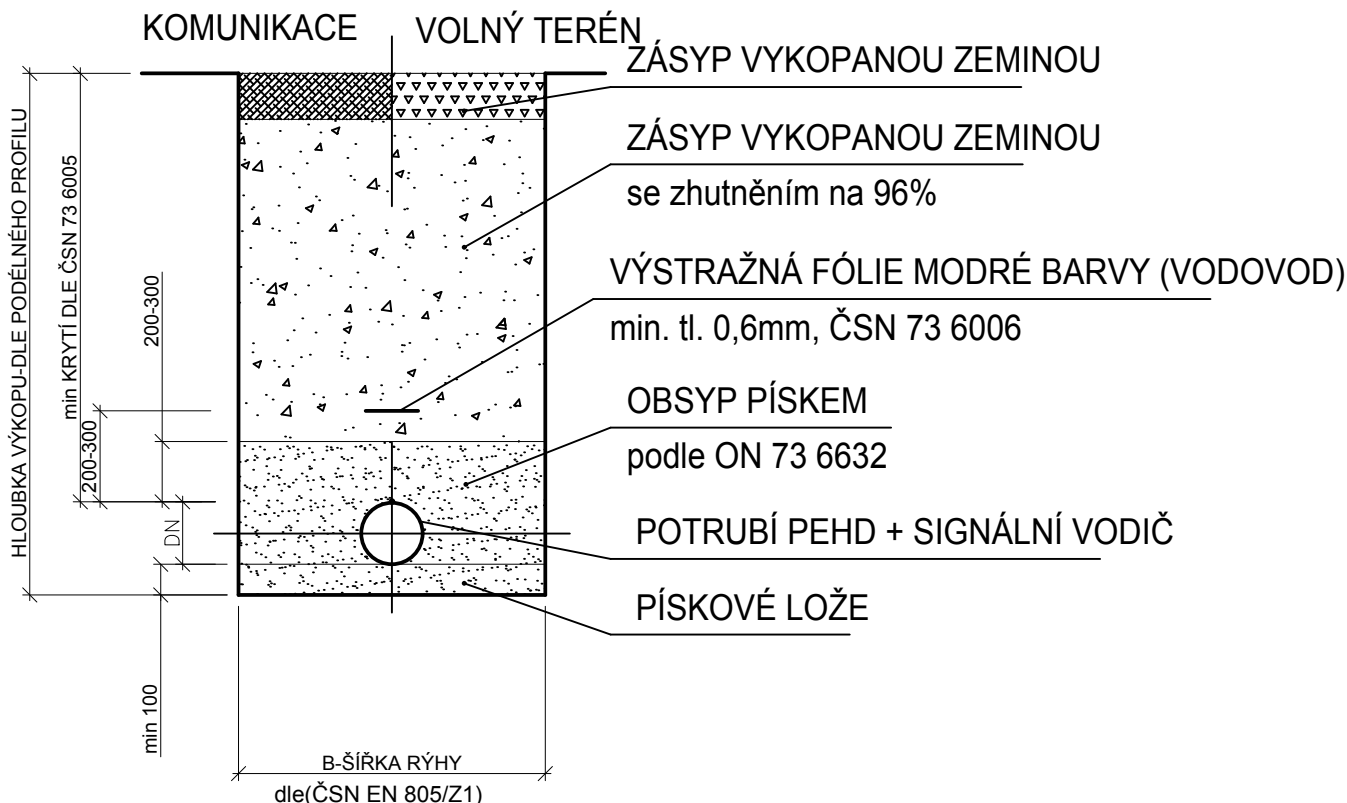

PŘIPOJENÍ NOVÉHO VRTU DO STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU OLEŠNICE k.ú. Olešnice na Moravě, p.č. 1801/1, 1803, 1802/3				PARE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
STAVEBNÍK MĚSTO OLEŠNICE		ČÁST D. Dokumentace liniové trasy, objektů a technických a techn. zařízení		
PROJEKTANT ING. PAVEL JIRÁK		PŘÍLOHA VZOROVÝ ŘEZ - ULOŽENÍ POTRUBÍ VÝTLAKU		
VYPRACOVAL ING. PAVEL JIRÁK		MĚŘITKO -	DATUM 05.2020	ČÁST D.1.2.5
				ČÍSLO PŘÍLOHY 13